

Protokoll

Abgasmessprotokoll Katalysator GEN2 Motornummer 536111095

Containernummer 5.1.1.c 21851 / Containernummer Katalysatoren 224.436


5.1.1.c

5.1.2.c

BzdokProjektnummer	204034
A-Nummer	204034
Betreiber	5.1.1.c
Anlage	SNV_PreControl
Betriebsstunden	8816h
Datum	24.09.2020

Vertragswerte

	NOx	4.1.4			
Einheit	g/kWh				
Rohgas	≤ 4,3				
Reingas	≤ 0,5				
Reaktionsmittel: AdBlue 32.5%					

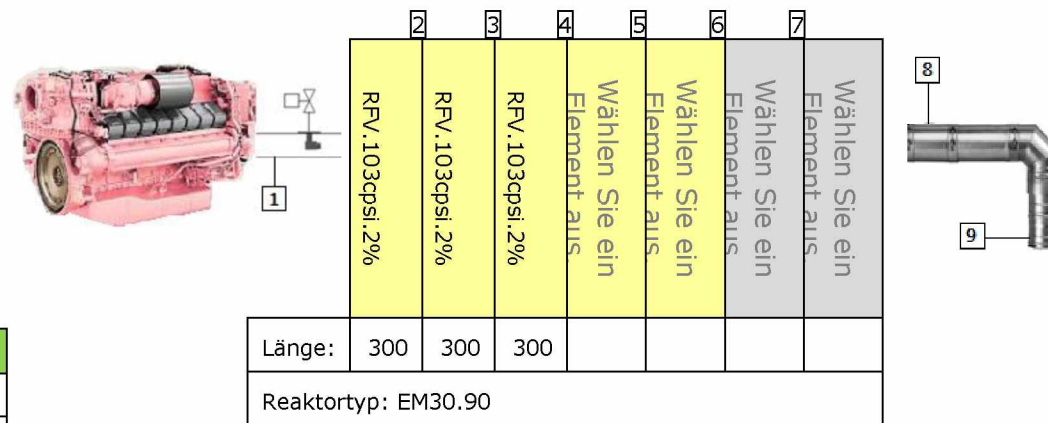

Protokoll

Abgasmessprotokoll Katalysator GEN2 Motornummer 536111095

Containernummer 5.1.1.c 21851 / Containernummer Katalysatoren 224.436

Motorlast		4.1.4	NOx	4.1.4	NOx	4.1.4	Temp.	Druck	Messort	Info
kW	%									
600	75		309		3,14		471.7	10	1	Rohgas
600	75		18		0,18		478.1	10	8	Reingas
560	70		305		3,14		470.2	9	1	Rohgas
560	70		17		0,17		483.5	9	8	Reingas
520	65		295		3,08		469.7	9	1	Rohgas
520	65		16		0,17		478.9	9	8	Reingas
480	60		284		3,02		467.5	8	1	Rohgas
480	60		16		0,17		473.6	8	8	Reingas
400	50		12		2,64		451.7	7	1	Rohgas
400	50		200		0,17		467.9	7	8	Reingas
320	40		195		2,37		424.6	5	1	Rohgas
320	40		12		0,14		448.7	5	8	Reingas
240	30		191		2,52		393	4	1	Rohgas
240	30		13		0,17		429.1	4	8	Reingas

Servicetechniker: 5.1.2.e