



Handelswijze
t.a.v.
het melden van gasvoorvalvallen
aan het
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
en
Kiwa Technology

I. Categorie 1 meldingen direct melden aan SodM.

- A. Meldnummer van SodM: 06 533 887 22
(SodM zet de meldingen door aan OVV, en informeert ACM, IL&T en RDI)

Als zich een gasvorval voordoet dat volgens de flowchart op de pagina 2 en 3 een Categorie 1-melding is, dan moet bij afwijkende gaskwaliteit direct melding worden gedaan per e-mail.

Als het gasvorval zich voordoet bij een distributiesysteembeheerder (DSB), zal dit ook gemeld moeten worden bij:

- B. Meldnummer van Kiwa Technology: 06 532 873 32

Daarnaast moet binnen 5 werkdagen het ingevulde 'Meldformulier gasvoorvallen' worden gemaild naar SodM en in geval van een gasvorval bij een DSB ook aan Kiwa Technology. Het meldformulier is te downloaden op <https://www.sodm.nl/melden/>

E-mail adres SodM: info@sodm.nl

E-mail adres Kiwa Technology: gasongeval@kiwa.nl

- II. Als zich een gasvorval voordoet dat volgens de flowchart op de pagina 2 en 3 een Categorie 2-melding is, dan moet alleen binnen 5 werkdagen per e-mail of maandelijks met het Meldformulier gasvoorvallen in een overzicht melding worden gedaan aan SodM en Kiwa Technology.

Opmerkingen:

De transmissiesysteembeheerder (TSB) doet alleen een melding aan SodM. De DSB doet een melding aan zowel SodM als Kiwa Technology.


Onderdelen I en II worden verzorgd door de systeembeheerders.

Meldingen van gasvoorvallen met buisleidingen gedaan door SodM aan de OVV worden door de OVV behandeld als meldingen namens de exploitant (volgens artikel 9 lid 1 sub G Besluit OVV).

Als bij nader inzien de categorie van het gasvorval onjuist blijkt te zijn, of het gasvorval blijkt niet te voldoen aan de meldingscriteria, dan dient de juiste categorie doorgegeven te worden aan SodM en in geval van een gasvorval bij een DSB aan Kiwa Technology.

Gasvoorvallen moeten door de systeembeheerder gemeld worden wanneer de veiligheid en/of de betrouwbaarheid van de gasvoorziening in het geding is/zijn. De genoemde criteria zijn hiervoor de leidraad. Neem bij twijfel contact op met SodM.


Flowchart criteria Gaskwaliteit¹ (voor TSB en DSB) voor het melden van afwijkingen Gaskwaliteit aan SodM en Kiwa Technology

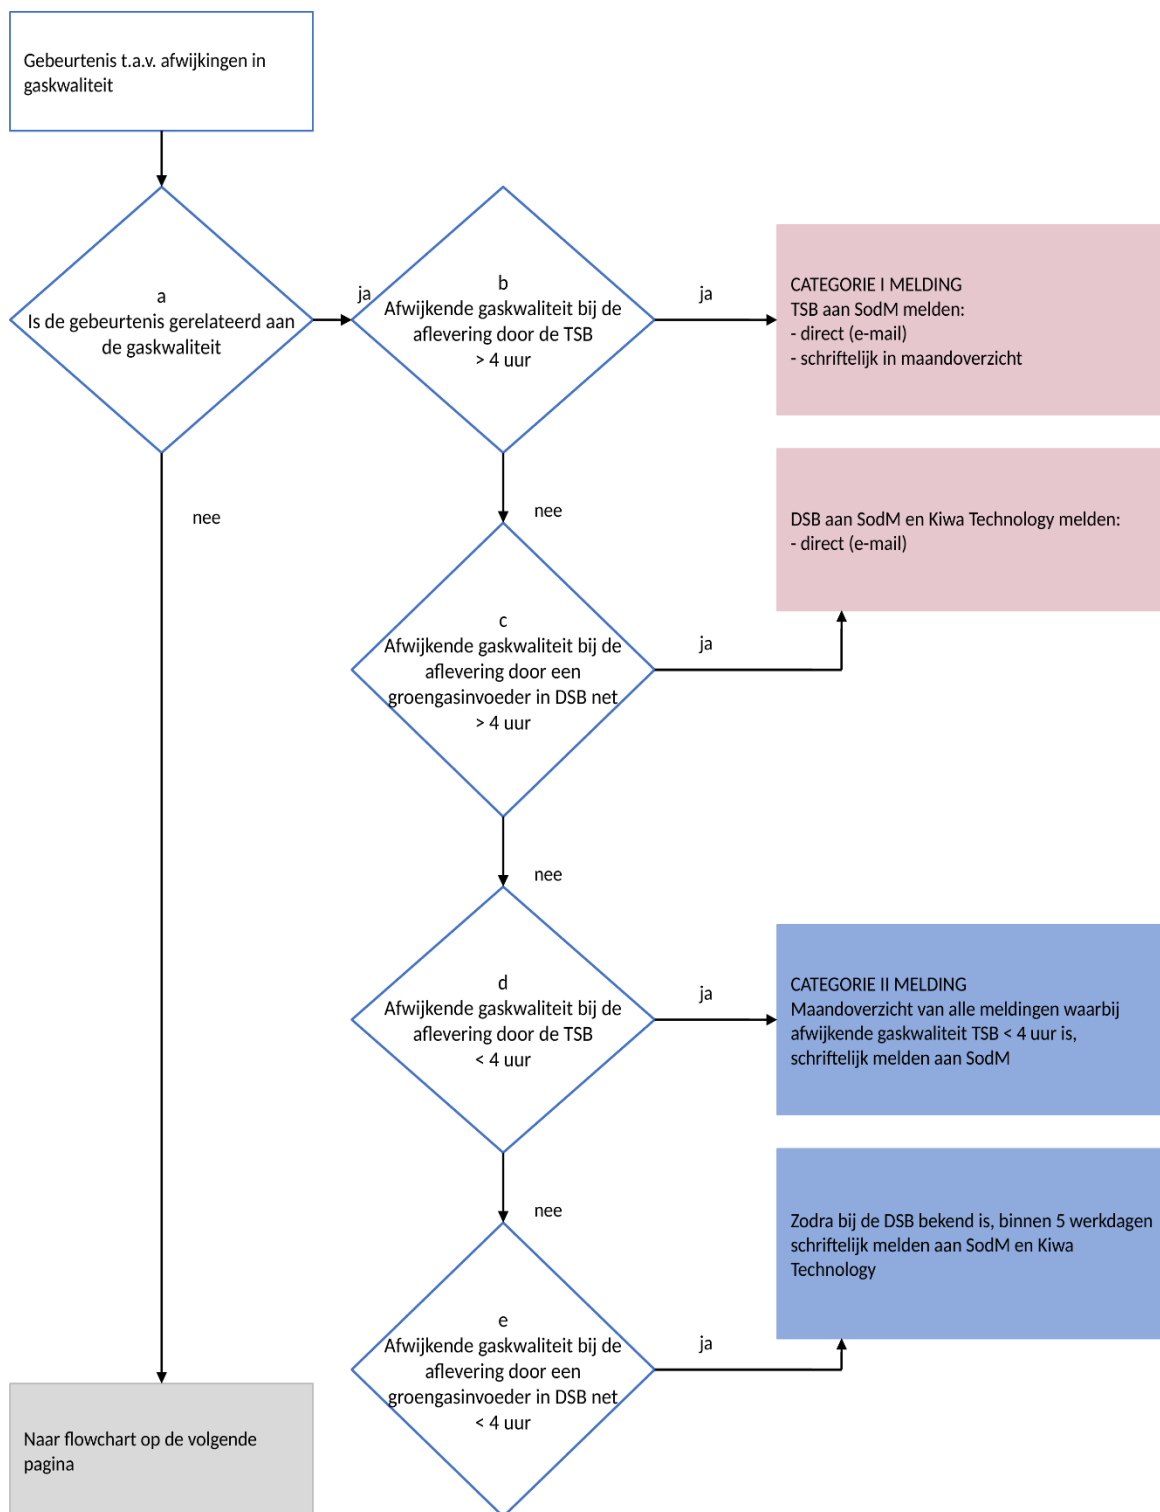

Flowchart criteria Asset (alleen voor DSB) voor het melden van gasvoorvallen

¹ Gaskwaliteit betreft gassamenstelling, odorisatie en ruikbaarheid

aan SodM en Kiwa Technology

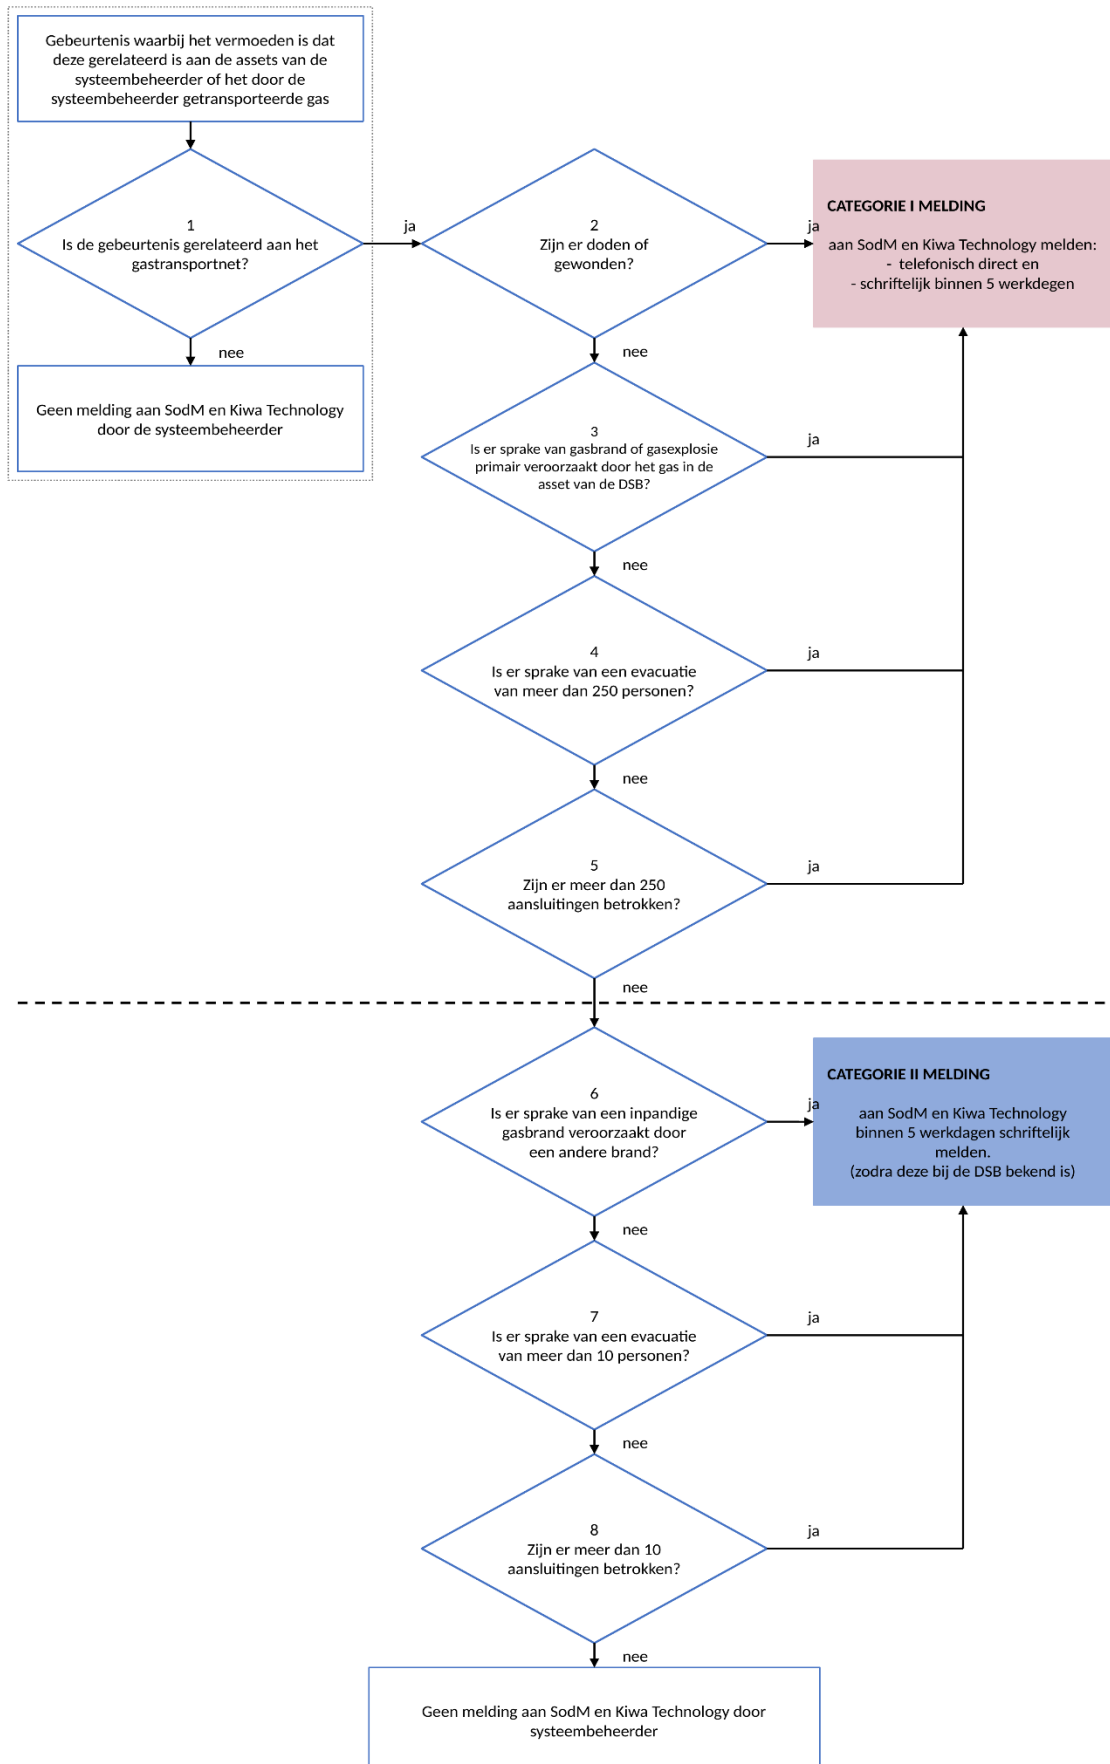

Toelichting op de flowchart Gaskwaliteit (de letters corresponderen met die in de flowchart)			
Nr.		Omschrijving	Toelichting
a.	Is de gebeurtenis gerelateerd aan de gaskwaliteit?	Bij de criteria voor gaskwaliteit gaat het om risico op letsel aan personen en schade aan en/of falen van componenten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de systeembeheerder vanwege afwijkingen in de gaskwaliteit. Dit betreft afwijkingen in gassamenstelling, odorisatie en ruikbaarheid	1. De TSB meldt afwijkingen gaskwaliteit bij de aflevering van het gas vanuit het landelijke net. 2. De DSB meldt afwijkingen van gaskwaliteit in het regionale gastransportnet van het invoedingspunt², tenzij deze al door de TSB gemeld worden, tot en met de verbinding met de binneninstallatie, inclusief de gasmeter en zijn verbindingen. 3. Afwijkingen van gaskwaliteit bij groengasinvouders worden gemeld door de betreffende systeembeheerder.
Criterium Categorie I			
b.	> 4 uur afwijkende gaskwaliteit bij de aflevering door de TSB	Dit criterium is alleen van toepassing op de TSB en is bedoeld om het potentiële risico te duiden.	TSB meldt direct per e-mail met meldformulier aan SodM. Daarnaast opnemen in maandoverzicht.
c.	> 4 uur afwijkende gaskwaliteit bij de aflevering door een groengasinvouder in DSB net	Dit criterium is alleen van toepassing op de DSB en is bedoeld om potentiële risico te duiden	Alleen als dit gas afkomstig is van een groengasinvouder, dan: DSB meldt direct per e-mail met meldformulier aan SodM en Kiwa Technology.
Criterium Categorie II			
d.	< 4 uur afwijkende gaskwaliteit bij de aflevering door de TSB	Dit criterium is alleen van toepassing op de TSB	TSB verzamelt alle meldingen afwijkende gaskwaliteit en meldt dat een keer per maand aan SodM.
e.	< 4 uur afwijkende gaskwaliteit bij de aflevering door een groengasinvouder in DSB net	Dit criterium is van toepassing op de DSB	Alleen als dit gas afkomstig is van een groen gas invouder, dan: zodra bij de DSB bekend is, binnen 5 werkdagen schriftelijk melden aan SodM en Kiwa Technology

² Invoedingspunt: Voor gas afkomstig van de TSB is dat het Gasontvangststation (GOS) en voor groengasinvouders is dat de plaats waar het gas in het gasnet van de DSB wordt ingevoerd.

Toelichting op de flowchart Asset alleen voor DSB (de nummers corresponderen met die in de flowchart)			
Nr.		Omschrijving	Toelichting
1	Is de gebeurtenis gerelateerd aan het gastransportnet tot en met de gasmeter?	Bij criteria voor gasvoorvallen aan het gastransportnet, gaat het om letsel aan personen en schade aan en/of falen van componenten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de systeembeheerder.	1. De DSB meldt gasvoorvallen die zich voordoen in het regionale gastransportnet van het invoedingspunt² tot en met de verbinding met de binnen installatie, inclusief de gasmeter en zijn verbindingen. 2. De gasdrukafwijking betreft afwijkingen in de druk van het regionale gastransportnet.
Criterium Categorie I			
2	Zijn er doden of gewonden?	Dit criterium is bedoeld om letsel te duiden.	Gewonde(n) als gevolg van de gasuitstroom (explosie, brand, bewustzijnsverlies, etc.) en indien minimaal: - consultatie van een arts of, - verzorging ter plaatse door medisch personeel of, - een bezoek aan de Spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis noodzakelijk is. Dit correspondeert met de omschrijvingen 'zwaar gewond' en/of 'gewond (met verzuim)' zoals aangegeven op het meldformulier.
3	Is er sprake van een gasbrand/-explosie primair veroorzaakt door het gas in de asset van de DSB?	Dit criterium is bedoeld om de aard van het gasvorval te duiden.	Er moet sprake zijn van brandend gas, uitstromend uit de assets van de systeembeheerder (categorie 1).
4	Is er sprake van een evacuatie van meer dan 250 personen?	Dit criterium is bedoeld om de impact op de omgeving te duiden.	Evacuatie van meer dan 250 personen betekent: • Evacuatie van minstens 250 personen uit gebouwen/gebied. • De volledige afzetting van omgeving leidend tot ernstige verkeershinder die naar inschatting/oordeel qua impact overeenkomt met een evacuatie van minstens 250 personen. Hieronder valt in ieder geval: ○ Afzetting A-wegen (inclusief de op- en afritten). ○ Het stilleggen van tram-, metro-, trein- of vliegverkeer. Het feit dat er ontruiming heeft plaatsgevonden is doorslaggevend, ongeacht wie hiervoor opdracht heeft gegeven. Ook als dit in de ogen van de systeembeheerder onterecht was. De tijdsduur van de ontruiming doet hierbij niet ter zake.
5	Zijn er meer dan 250 aansluitingen betrokken?	Dit criterium is bedoeld om de omvang van het gasvorval te duiden.	Aansluitingen getroffen door afwijkende gasdruk (te hoog, te laag³)? De tijdsduur hiervan doet hierbij niet ter zake.

³ Te hoge druk: in het betreffende netdeel is een druk opgetreden die hoger is dan de Maximale Incidentele Druk (MID) volgens definitie NEN 1059.

Te lage druk/geen gas: in het betreffende netdeel is een druk opgetreden die lager is dan de minimale bedrijfsdruk van het deelnet, of de druk is zo laag dat één of meerdere toestellen niet kunnen functioneren.

	Criterium Categorie II		
6	Is er sprake van een inbrand van een pand veroorzaakt door een andere brand?	Dit criterium is bedoeld om de impact op de omgeving te duiden.	Er moet sprake zijn van brandend gas, uitstromend uit de assets van de systeembeheerder (categorie 2). Naast brand kunnen er ook andere oorzaken zijn die leiden tot een inbrand van een pand.
7	Is er sprake van een evacuatie van meer dan 10 personen?	Dit criterium is bedoeld om de impact als gevolg van ontruiming van gebouwen te duiden.	Het feit dat er ontruiming heeft plaatsgevonden is doorslaggevend, ongeacht wie hiervoor opdracht heeft gegeven. Ook als dit in de ogen van de systeembeheerder onterecht was. De tijdsduur van de ontruiming doet hierbij niet ter zake.
8	Zijn er meer dan 10 aansluitingen betrokken?	Dit criterium is bedoeld om de impact op de omgeving te duiden.	Aansluitingen getroffen door afwijkende gasdruk (te hoog, te laag ³)? De tijdsduur hiervan doet hierbij niet ter zake.